


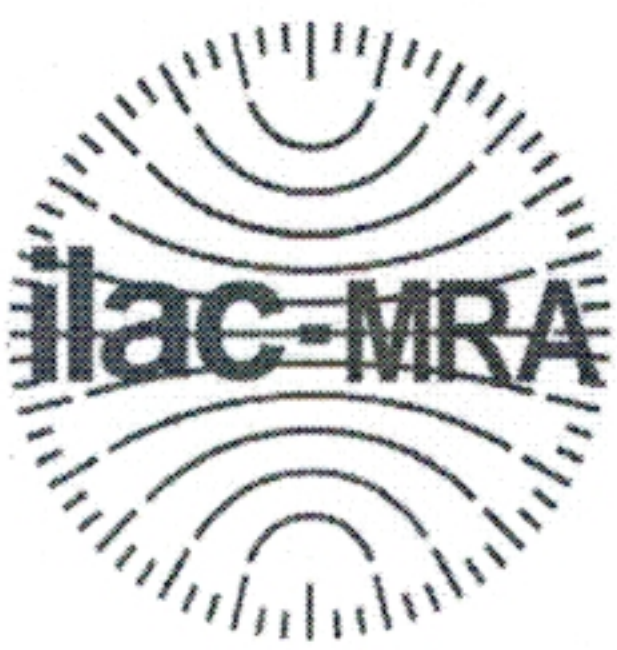

AB 311

Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Białymstoku. Dział Laboratoryjny 15-099 Białystok, ul. Legionowa 8 tel: 85 740 85 40 Fax: 85 740 48 99 email: wsse.bialystok@sanepid.gov.pl		
Sprawozdanie Nr LPW.9051.117.2025.713.166 z badań wody	Strona	Stron
Białystok, dnia 06.03.2025	1	1

Nazwa i adres klienta: *Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Dąbrowie Białostockiej ul.Gen. Sulika 1, 6-200 Dąbrowa Białostocka*

Zlecenie nr: RPW/6553/2025

Próbki dostarczył: klient

Data/Godzina przyjęcia próbek do badań: 04.03.2025 / 10:00

Opis próbki:

Próbkę wody dostarczono wraz z protokołem nr 4/HK/2011P/Z/25 zawierającym dane:

-nazwa urządzenia lub źródła wody: *wodociąg Dąbrowa Białostocka*

-miejsce pobrania próbki: *Dąbrowa Białostocka, ul. Małyszówka Kolonia 24, mieszkanie prywatne - kran w kuchni*

-rodzaj wody: *woda przeznaczona do spożycia z ujęcia podziemnego*

-próbkę pobrał: *Szestowicka H. pracownik PSSE w Sokółce, zgodnie z: PN-ISO 5667-5:2017-10*

-data/godzina pobrania próbki *04.03.2025 / 07:30*

Stan próbki: Stan próbki bez zastrzeżeń

Data wykonania badań: 04.03.2025 ÷ 04.03.2025

Niniejsze sprawozdanie z badań/pomiarów zawiera wyniki badań objęte zakresem akredytacji oraz badań nieakredytowanych. Wyniki spoza zakresu akredytacji spełniające wymagania normy PN-EN ISO/IEC 17025 oznaczone są literą - N

Kod próbki			713/166/LPW/Z/25		Najwyższa dopuszczalna wartość ¹
Rodzaj próbki			Jednorazowa		
WYNIKI BADAŃ ORGANOLEPTYCZNYCH I FIZYKOCHEMICZNYCH					
Nazwa oznaczenia	Procedura badawcza		Jednostka miary	Wynik badania	
Barwa	PN-EN ISO 7887:2012+Ap1:2015 metoda C		mg/l Pt	2 ± 2	- ²
Mętność	PN-EN ISO 7027-1:2016-09 pkt 5.3		NTU	0,22 ± 0,05	- ²
Stężenie jonów wodoru (pH)	PN-EN ISO 10523:2012		pH	7,6 ± 0,2 (temp. pomiaru 21,5 °C)	6,5 ÷ 9,5
Przewodność elektryczna ⁴	PN-EN 27888:1999		µS/cm w 25°C	591 ± 83	2500
Zapach	N	PB-46 wyd. 1, data wyd. 19.10.2009	-	Z0	- ²
Smak	N	PB-46 wyd. 1, data wyd. 19.10.2009	-	Z0	- ²

Cel badania: w ramach kontroli wewnętrznej administratora wodociągu.

¹ Wartość parametryczna wg rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r poz. 2294)

² Parametr w w/w rozporządzeniu z przypisem " Akceptowalny przez konsumentów i bez nieprawidłowych zmian" dodatkowo dla barwy " Pożądana wartość tego parametru w wodzie w kranie konsumenta-do 15 mg/ Pt/l " oraz dodatkowo dla mętności " Zalecany zakres wartości do 1,0 NTU".

⁴ Temperatura pomiaru 21,4 °C. Korekta za pomocą urządzenia do kompensacji wpływu temperatury.

Podana wartość niepewności nie uwzględnia etapu pobierania próbki i stanowi niepewność rozszerzoną przy poziomie ufności 95% i współczynniku rozszerzenia k =2

Informacje pozyskane od klienta oznaczono kursywą.

W niniejszym sprawozdaniu wyniki badań odnoszą się wyłącznie do otrzymanej próbki.

Bez pisemnej zgody Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Białymstoku sprawozdanie nie może być powielane inaczej jak tylko w całości.

Klient ma prawo do złożenia skargi w ciągu 14 dni od daty otrzymania sprawozdania.

Laboratorium nie ponosi odpowiedzialności za pobór i transport próbek.

Autoryzacja:

Kierownik
Sekcji Badań Powietrza Wody i Gleby
Katarzyna Justyna Pogorzelska

Koniec sprawozdania